


Storatherm Heat Combi HC 500/2_C, serbatoio igienico combinato con Mantello laminato, argento, 3 bar



Codice articolo: 7859600

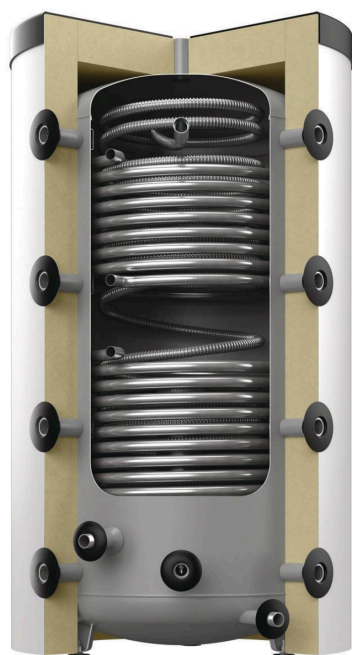

Caratteristiche

Tipo	HC 500/2_C
Colore	argento
Tipo di coibentazione	Mantello laminato
Spessore coibentazione	120 mm
Classe efficienza energetica	C
Capacità nominale del serbatoio di riserva	429 l
Contenuto	8 l
Numero manicotti	10 St.
Temperatura di esercizio del serbatoio di riserva	95 °C
Temperatura di esercizio consentita scambiatore di calore	110 °C
Sovrapressione di esercizio del serbatoio di riserva	3 bar
Pressione massima scambiatore di calore	3 bar
Pressione max. esercizio del tubo ondulado	6 bar
Attacco manicotto/flangia	G 1 1/2"
Manicotto di collegamento EEHR	G 1 1/2"
Attacco acqua potabile	Rp 1"
Attacco superfici di riscaldamento	R 1"
Attacco acqua calda/fredda	Rp 1"
Perdite di calore del serbatoio di riserva	106,00 W
Superficie di riscaldante convenzionale	1,15 m²
Superficie di riscald. Solare	1,64 m²
Diametro	838 mm
Diametro senza isolamento	597 mm
Altezza max.	1972 mm
Altezza senza isol.	1971 mm
Misura di ribaltamento ca.	2011 mm
Peso	106,00 kg

Descrizione

Storatherm Heat Combi
Reflex Storatherm Heat Combi

Serbatoio combinato per l'accumulo d'acqua di riscaldamento e per la produzione d'acqua potabile in modo istantaneo. Scambiatore per la produzione d'acqua a forma di serpentino, costruito con tubo ondulado in acciaio inossidabile. Serbatoio verticale con uno o due scambiatori di calore interni per il collegamento di fonti energetiche esterne. Tubo per stratificazione della temperatura dell'acqua di ritorno all'interno del serbatoio. Due listelli porta sonda per montaggio flessibile dei sensori di temperatura.

Serbatoio in acciaio S235JR+AR, all'interno grezzo e all'esterno protetto contro la corrosione.

Serbatoi d'accumulo fino a 1000 litri con isolamento da 100 mm; serbatoi buffer > 1000 litri con isolamento in tessuto da 120 mm rimovibile; secondo norma DIN 4102-1 classe del materiale B2. Serbatoi disponibili nella classe di efficienza energetica C.

Le dispersioni di calore sono state rilevate su banchi di prova esterni certificati.